



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.06.2017 № 717

**Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по объекту : «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б.Толкая и Аверкино к ПС «Красные Пески», расположенного по адресу: Самарская область, город Похвистнево**

Рассмотрев обращение ООО «БТИ-Гарант» от 26.04.2017, в соответствии со статьей 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом министерства строительства Самарской области от 08.06.2016 № 56-п, решением Думы городского округа Похвистнево от 18.04.2006 № 10-68 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Похвистнево Самарской области», с учетом заключения публичных слушаний, проведенных 01.06.2017, и статьей 23 Устава городского округа Похвистнево Самарской области, Администрация городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б.Толкая и Аверкино к ПС «Красные Пески», в границах городского округа Похвистнево Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Похвистневский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа, руководителя Главного управления градостроительства и коммунального хозяйства Администрации городского округа Похвистнево Вазлёва Н.Н.

**Глава городского округа**



**С.П.Попов**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«БТИ-Гарант»**

Заказчик: ПАО «МРСК Волги»  
Договор подряда № 1750-001113 от 20.03.2017 г.

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ**

в целях размещения объекта: «Реконструкция 2-х цепной  
ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные  
Пески», расположенного: Самарская область, городской  
округ Похвистнево.

Основная часть


Управляющий

Начальник технического отделения



М.М.Казуров

Е.А.Ушакова



Самара 2017г.

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ППТ.ПМТ- ППТ.ОП	Проект планировки территории. Основные положения:	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
		Часть 3. Приложения	
2	ППТ.ПМТ- ППТ.МО	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
3	ППТ.ПМТ- ПМТ.ОП	Проект межевания территории Основные положения:	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
4	ППТ.ПМТ- ПМТ.МО	Проект межевания территории Материалы по обоснованию	
		Графические материалы	

№ п/п	Содержание	Стр.
1.	Положения о размещении объекта, расположенного в границах городского округа Похвистнево	5
1.1.	Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории	5
1.2.	Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории	5
2.	Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика	7
2.1.	Характеристика трассы линейного объекта и района его размещения	7
2.2.	Технико-экономическая характеристика линейного объекта	10
2.3.	Перечень пересечений	11
3.	Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории	12
3.1.	Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)	12
4.	Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения или реконструкции территории	13
4.1.	Мероприятия по формированию земельных участков, составляющих полосу отвода объекта строительства	13
4.2.	Мероприятия по организации рельефа и инженерной подготовки территории	15
4.3.	Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования городского округа Похвистнево	15
4.4.	Мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию негативного воздействия на почву, растительность, животный мир	15
4.5.	Мероприятия по защите проектируемой территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16
4.6.	Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	17
4.7.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	18
5.	Положения о характеристиках планируемого развития территории	19
5.1.	Предельно допустимая минимальная и максимальная плотность и параметры застройки территории	19
6.	Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности	20
7.	Каталог координат красных линий	20

**Графические материалы:**  
- Чертеж планировки территории

**1. Положения о размещении объекта, расположенного в границах городского округа Похвистнево**

**1.1 Реквизиты решения о подготовке документации по планировке территории**

Документация по планировке территории подготовлена на основании постановления Администрации городского округа Похвистнево "О выдаче разрешения на разработку проекта планировки и проекта межевания в составе проекта планировки по объекту «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» №398 от 10.04.2017 г.

**1.2 Исходные данные и условия для подготовки документации по планировке территории**

Документации по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» (далее - Объект), расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Похвистнево, в западной части города, подготовлена на основании постановления Администрации городской округ Похвистнево "О выдаче разрешения на разработку проекта планировки и проекта межевания в составе проекта планировки по объекту: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» №398 от 10.04.2017 г. в соответствии с предложением ООО «БТИ - Гарант» от 22.03.2017 г. Основанием для выполнения проектных работ является техническое задание на выполнение комплекса землеустроительных работ.

Разработка документации по планировке территории для размещения объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески», расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Похвистнево, в западной части города, подготовлена по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО «Союзэнергопроект» в 2013 году.

Разработка документации по планировке территории выполнена в соответствии с:

- задание на проектирование по объекту «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески»;

Изм.	Кол уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инд. № подл.	Основная часть	Лист
										4

- проект полосы отвода «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» от 2013 г;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным закон от 10 января 2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Законом Самарской области от 12.07.2006г № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
- Законом Самарской области от 3 октября 2014 г. N 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»;
- Стандартом осуществления органами местного самоуправления процедур, связанных с подготовкой и утверждением проектов планировки и межевания территории, в том числе на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке проектов планировки и межевания территории, утвержденным Приказом Министерства строительства Самарской области от 10.03.2016 №22-п;
- Решение об утверждении генерального плана городского округа Похвистнево Самарской области от 16.02.2011 г. №4-27;
- Правилами землепользования и застройки городского округа Похвистнево, утвержденной Решением городской Думы Похвистнево от 21.12.2016 г. № 20-140;
- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";
- Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 (ред. от 26.08.2013) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");
- СНиП 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						Основная часть	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата		

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 г № 539;
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»
- постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

## 2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

### 2.1. Характеристика трассы линейного объекта и района его размещения

Участок для строительства объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б.Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески», расположен по адресу: Самарская область, городской округ Похвистнево, в западной части города.

По климатическим характеристикам проектируемая территория относится к I В (первому) климатическому району с суровыми условиями (СНиП 23-01-99).

Климатические условия для проектируемой ВЛ 35 кВ приняты в соответствии с требованиями ПУЭ седьмого издания (далее по тексту ПУЭ) и сведены в таблицу 1.

Таблица 1. –Сводная таблица климатических параметров

№ п/п	Метеоэлементы	Значения	Размерность
1	Нормативная скорость ветра (один раз в 25 лет) на высоте 10 м	32,249	м/с
2	Скорость ветра при гололеде (один раз в 25 лет) на высоте 10 м	16	м/с
3	Нормативная толщина стенки гололеда (один раз в 25 лет)	25	мм
4	Температура воздуха при гололеде	Минус 5	Град. С
5	Среднегодовая температура воздуха	Плюс 5	Град. С
6	Абсолютный минимум температуры воздуха	Минус 45	Град. С
7	Абсолютный максимум температуры воздуха	Плюс 40	Град. С
8	Среднегодовая продолжительность гроз	60-80	часов

Данные, принятые для расчетов:

Взам. инв. №							Лист
Подп. и дата							Основная часть
Инв. № подл.							6
	Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подп	Дата	



Климат района – резко континентальный.

Пляска проводов – умеренная.

район по гололеду – IV.

Ветровой район – III.

Степень загрязнения атмосферы – II.

Среднегодовая температура воздуха – 5 градусов С

Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 45 градусов С

Абсолютный максимум температуры воздуха – плюс 40 градусов С

Климатические параметры по ветру и гололеду:

- нормативная толщина стенки гололеда – 25 мм;

- нормативное ветровое давление – 650 Па;

- ветровое давление при гололеде – 160 Па.

Описываемая территория относится к району «Пермского плато» Высокого Заволжья. В геологическом отношении район сложен, преимущественно, осадками пермской системы, представленными частично - верхним отделом казанского яруса и, в основном, осадками татарского яруса. Пермские отложения представлены красными и коричневыми глинами, серыми, белыми, розовато-белыми мергелями, прослойками известняков, линзами песков и песчаников. На обширных междуречных пространствах отложения пермской системы перекрыты более поздними делювиальными (четвертичными) и элювиальными отложениями, и лишь на высоких измятых элементах рельефа выходят на дневную поверхность и служат субстратом для формирования маломощных каменисто-щебневатых почв.

Геологические исследования, начатые в 1935 г. показали, что недра района богаты различными полезными ископаемыми, среди которых первое место занимают нефть и газ.

Песчаники. Чистых кварцевых, жернового типа, песчаников почти не встречается. Обычно это либо бурые грубозернистые песчаники, занимающие гнездами в глинистых пермских толщах, либо встречающиеся там же слабые глинистые песчаники.

Пески. Сравнительно редки в пермских слоях, обычно очень грубо зернисты, обогащены железом и залегают спорадически в виде линз.

Глины можно встретить по пологим склонам речных долин и балок в деалювиальном чехле.

Торф очень распространен. Он встречается в поймах речных долин и в торфяно-болотных образованиях вюрмского времени по балкам.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Основная часть	Лист
Изм	Кол уч	Лист	№ док	Подп	Дата		

7
---

В различных местах, особенно вдоль р. Кинель, встречаются мергели и известняки, дающие при расколе сильный запах битумов.

Городской округ Похвистнево расположен в северо-восточной части Самарской области, относящейся к местности Высокого Заволжья. В целом территория района представляет холмисто-увалистую равнину, глубоко расчлененную речками, ручьями и оврагами.

Основными формами рельефа в районе являются плоско-выпуклые увалы или сырты. Вторым ясно выраженным элементом рельефа являются долины рек, ручьев и балок. Они хорошо разработаны и достаточно широки.

Ширина полосы отвода на период строительства объекта «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» для трассы ВЛ – 35 кВ составляет 11,0 м.

## 2.2. Техничко-экономическая характеристика линейного объекта

Техничко-экономические показатели линейного объекта представлены в таблице 2.  
Таблица 2.

<b>Наименование линейного объекта</b>		
«Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески»		
<b>Местоположение объекта</b>		
Самарская область, городской округ Похвистнево, в западной части города.		
<b>п/п</b>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>
1	<b>ВЛ-35 кВ</b>	
1.1	Номинальное напряжение	35 кВ
1.2	Марка и сечение провода, АС	АС-120/19
1.3	Количество цепей, шт	2
1.4	Количество проводов в фазе	1
1.5	Материал анкерных опор	Металлические (У35 -2, У35 – 2+5, У35 – 2т, У35 – 2т+5, У110 - +9, У35 -1, У110 – 2, У110

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Основная часть

Лист

8

		- 2+5)
1.6	Материал промежуточных опор	На стойках СК – 22 (ПБ35 -4.1, ПБ – 35 – 4.1т, ПБ35 -3.1), Металлические (П35 -2ТС, П35 – 2Т – ТС)
1.7	Марка фундаментов для анкерных опор	Грибовидные фундаменты: Ф3 – АМ, Ф4 - АМ
1.8	Марка фундаментов для промежуточных опор	Грибовидные фундаменты: Ф2-2; ригель: Р 3.0

### 2.3. Перечень пересечений

Настоящим проектом предусматривается реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески».

Трасса реконструируемой ВЛ – 35 кВ находится на территории Самарской области, городского округа Похвистнево. Трасса реконструируемой ВЛ – 35 кВ проходит по землям поселения и землям лесного фонда.

На реконструируемой ВЛ – 35 кВ предусмотрена замена провода, грозотроса, опор и фундаментов. Протяженность проектируемой двухцепной ВЛ – 35 кВ составляет 2,33 км.

Абсолютные отметки поверхности территории колеблются от 57 м до 104 м. Перепад высот составляет 47 метров по всей длине реконструируемого участка.

При прохождении проектируемой ВЛ – 35 кВ по насаждениям производится очистка просеки на ширину охранной зоны (37 метров).

Наименование и количество пересекаемых проектируемыми ВЛ – 35 кВ сооружений указаны в ведомости переходов (таблице 3)

Таблица 3 – Сводная ведомость переходов и пересечений ВЛ – 35 кВ

Наименование пересекаемого объекта	Количество, шт.
1 ВЛ 6 кВ	7
2 ВЛ 110 кВ	2
3 Автомобильная дорога 2-категории	2
4 Железная дорога электрифицированная	1
5 Река	1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. № подл.

Основная часть

Лист

9

6 Водопровод	4
7 Связь	5
8 Газ	5
9 Нефть	6

Все пересечения выполнены на типовых унифицированных опорах с соблюдением необходимых габаритов.

### 3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

#### 3.1. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода)

На период реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» проектом предусматривается занятие земель во временное пользование на период реконструкции.

Отвод земель выполнен в соответствии с:

- ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»
- постановление Правительства РФ №486 от 11.08.2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Ширина полосы отвода во временное пользование на период реконструкции объекта «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» для трассы ВЛ-35 кВ составляет 11,0 м.

Общая площадь отвода земель в границах городского округа Похвистнево составляет– 27270 кв.м. (2,7270 га).

Для установления границ земельного участка необходимого для реконструкции объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» изучены сведения государственного кадастра недвижимости, полученные в виде кадастровых планов территории, и утвержденные материалы территориального планирования городского округа Похвистнево.

Отводимые земельные участки для реконструкции объекта, относятся к землям населенных пунктов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Основная часть	Лист
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата		

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«БТИ-Гарант»**

Заказчик: ПАО «МРСК Волги»  
Договор подряда № 1750-001113 от 20.03.2017 г.



**ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ**

**в целях размещения объекта: «Реконструкция 2-х цепной  
ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные  
Пески», расположенного: Самарская область, городской  
округ Похвистнево.**

Материалы по обоснованию

Управляющий

Начальник технического отделения

М.М.Казуров


Е.А.Ушакова

Самара 2017г.

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ППТ.ПМТ- ППТ.ОП	Проект планировки территории. Основные положения:	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
		Часть 3. Приложения	
2	ППТ.ПМТ- ППТ.МО	Проект планировки территории. Материалы по обоснованию	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
3	ППТ.ПМТ- ПМТ.ОП	Проект межевания территории Основные положения:	
		Часть 1. Пояснительная записка	
		Часть 2. Графические материалы	
4	ППТ.ПМТ- ПМТ.МО	Проект межевания территории Материалы по обоснованию	
		Графические материалы	

Схема расположения листов:

- Условные обозначения:**
- проектируемая ВЛ - 35 кВ
  - ▨ граница отвода под временный отвод
  - ▭ граница охранной зон инженерных коммуникаций
  - ▭ граница проектной красной линии
  - 556 - граница земельных участков по сведениям ЕРН его номер
  - 63:07:0101008 - граница кадастрового квартала его номер
  - ▭ граница охранной зон по сведениям ЕРН

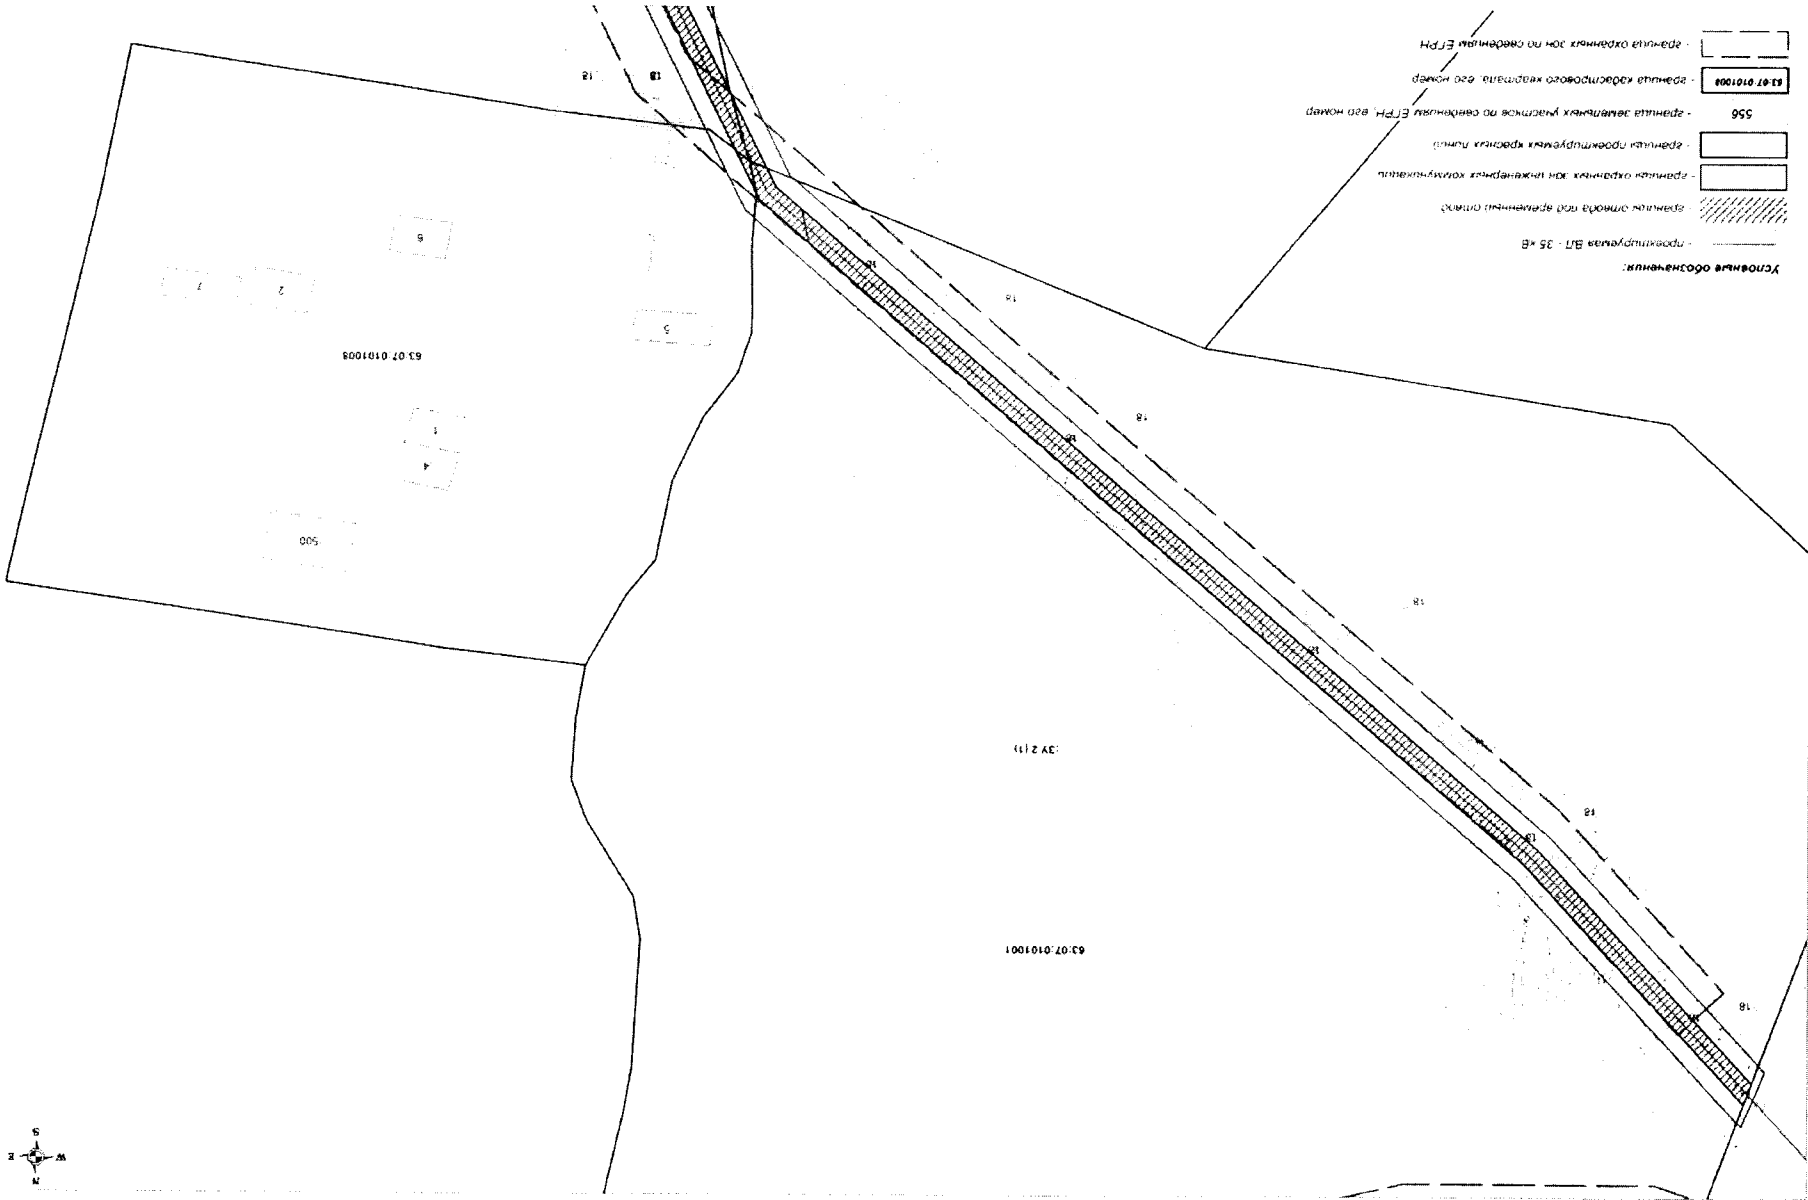









Исполнитель	№ 8
СНП	№ 1
СНП	№ 2
СНП	№ 3
СНП	№ 4
СНП	№ 5
СНП	№ 6
СНП	№ 7
СНП	№ 8
СНП	№ 9
СНП	№ 10
СНП	№ 11
СНП	№ 12
СНП	№ 13
СНП	№ 14
СНП	№ 15
СНП	№ 16
СНП	№ 17
СНП	№ 18
СНП	№ 19
СНП	№ 20
СНП	№ 21
СНП	№ 22
СНП	№ 23
СНП	№ 24
СНП	№ 25
СНП	№ 26
СНП	№ 27
СНП	№ 28
СНП	№ 29
СНП	№ 30
СНП	№ 31
СНП	№ 32
СНП	№ 33
СНП	№ 34
СНП	№ 35
СНП	№ 36
СНП	№ 37
СНП	№ 38
СНП	№ 39
СНП	№ 40
СНП	№ 41
СНП	№ 42
СНП	№ 43
СНП	№ 44
СНП	№ 45
СНП	№ 46
СНП	№ 47
СНП	№ 48
СНП	№ 49
СНП	№ 50

Исполнитель: ООО «БТИ-Рязань»  
Дата: 12.01.2011  
Лист 1



63.07.0101019


- Условные обозначения:**
-  - проектируемая ВЛ 35 кВ
  -  - земля под опорами под воздушной линией
  -  - граница охранной зоны инженерных коммуникаций
  -  - земля проектируемой дорожки плуц
  -  S55 - граница земельного участка по осям осей ЕТРМ, если номер
  -  63.07.0101019 - граница кадастрового квартала в его номер
  -  63.07.0101019 - граница охранной зоны воздушных ЕТРМ

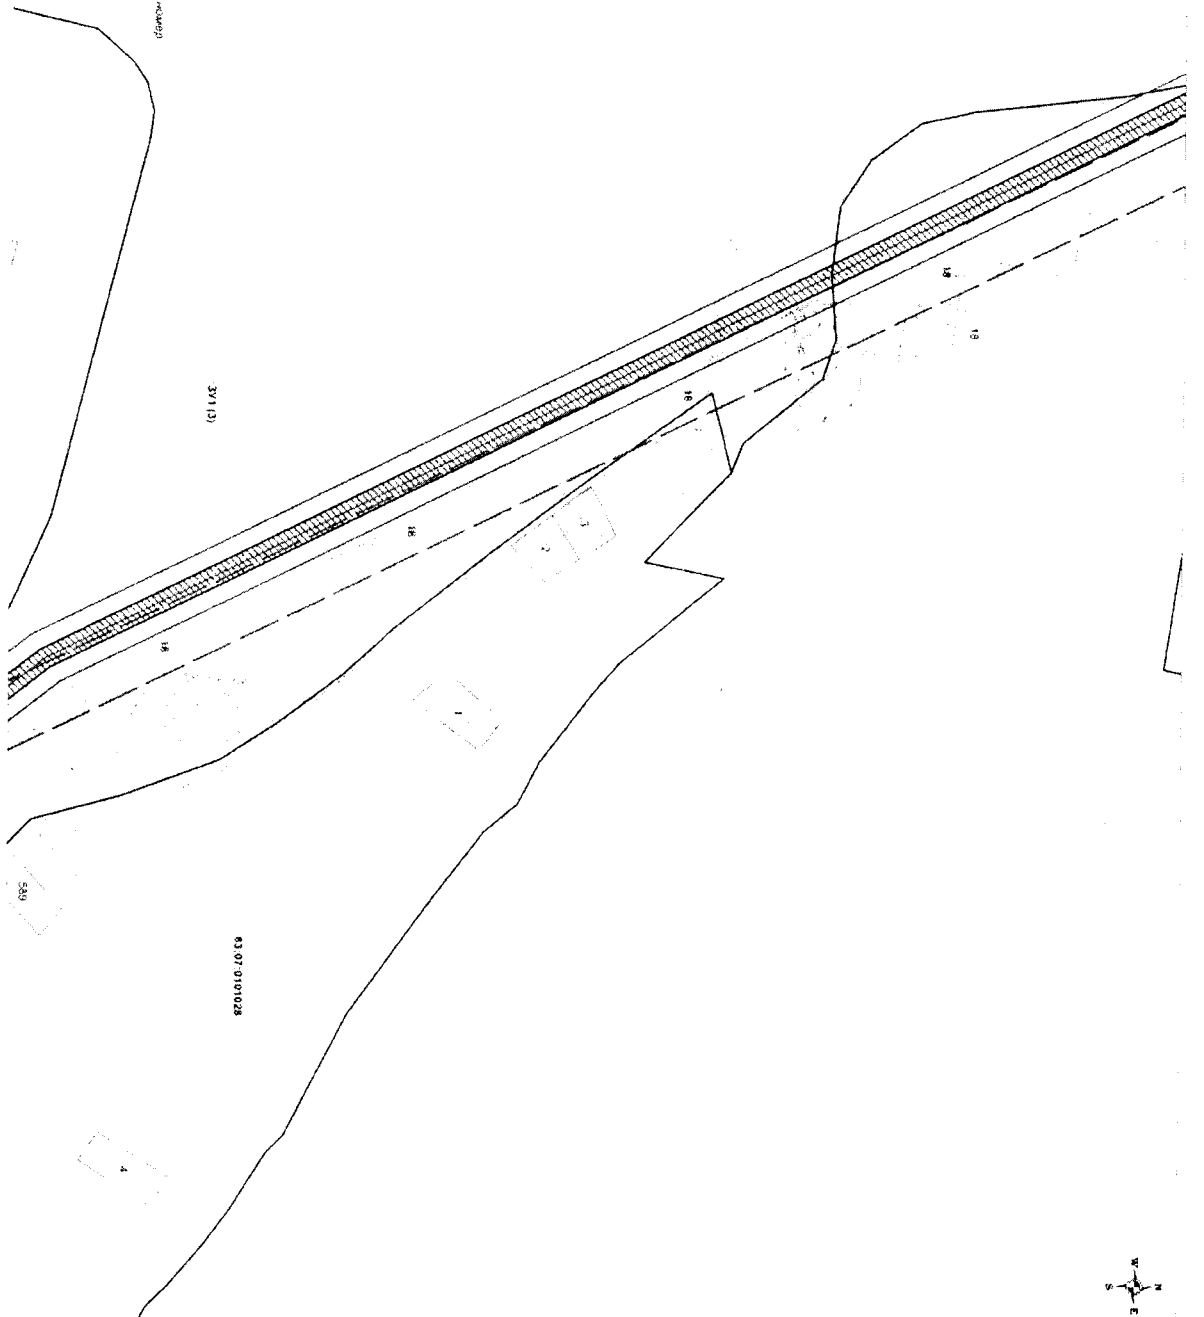








63.07.0101028

<p>Заказчик: ООО "Искра Восток"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10                  Исполнитель: ООО "СТИ - Евразия"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10</p>		<p>Датум: 11.05.2017                  Проект: 63.07.0101019                  Этап: 63.07.0101019                  Вид: 63.07.0101019</p>	
<p>Исполнитель: ООО "Искра Восток"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10</p>	<p>Исполнитель: ООО "СТИ - Евразия"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10</p>	<p>Исполнитель: ООО "Искра Восток"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10</p>	<p>Исполнитель: ООО "СТИ - Евразия"                  Адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Космонавтов, д. 10</p>


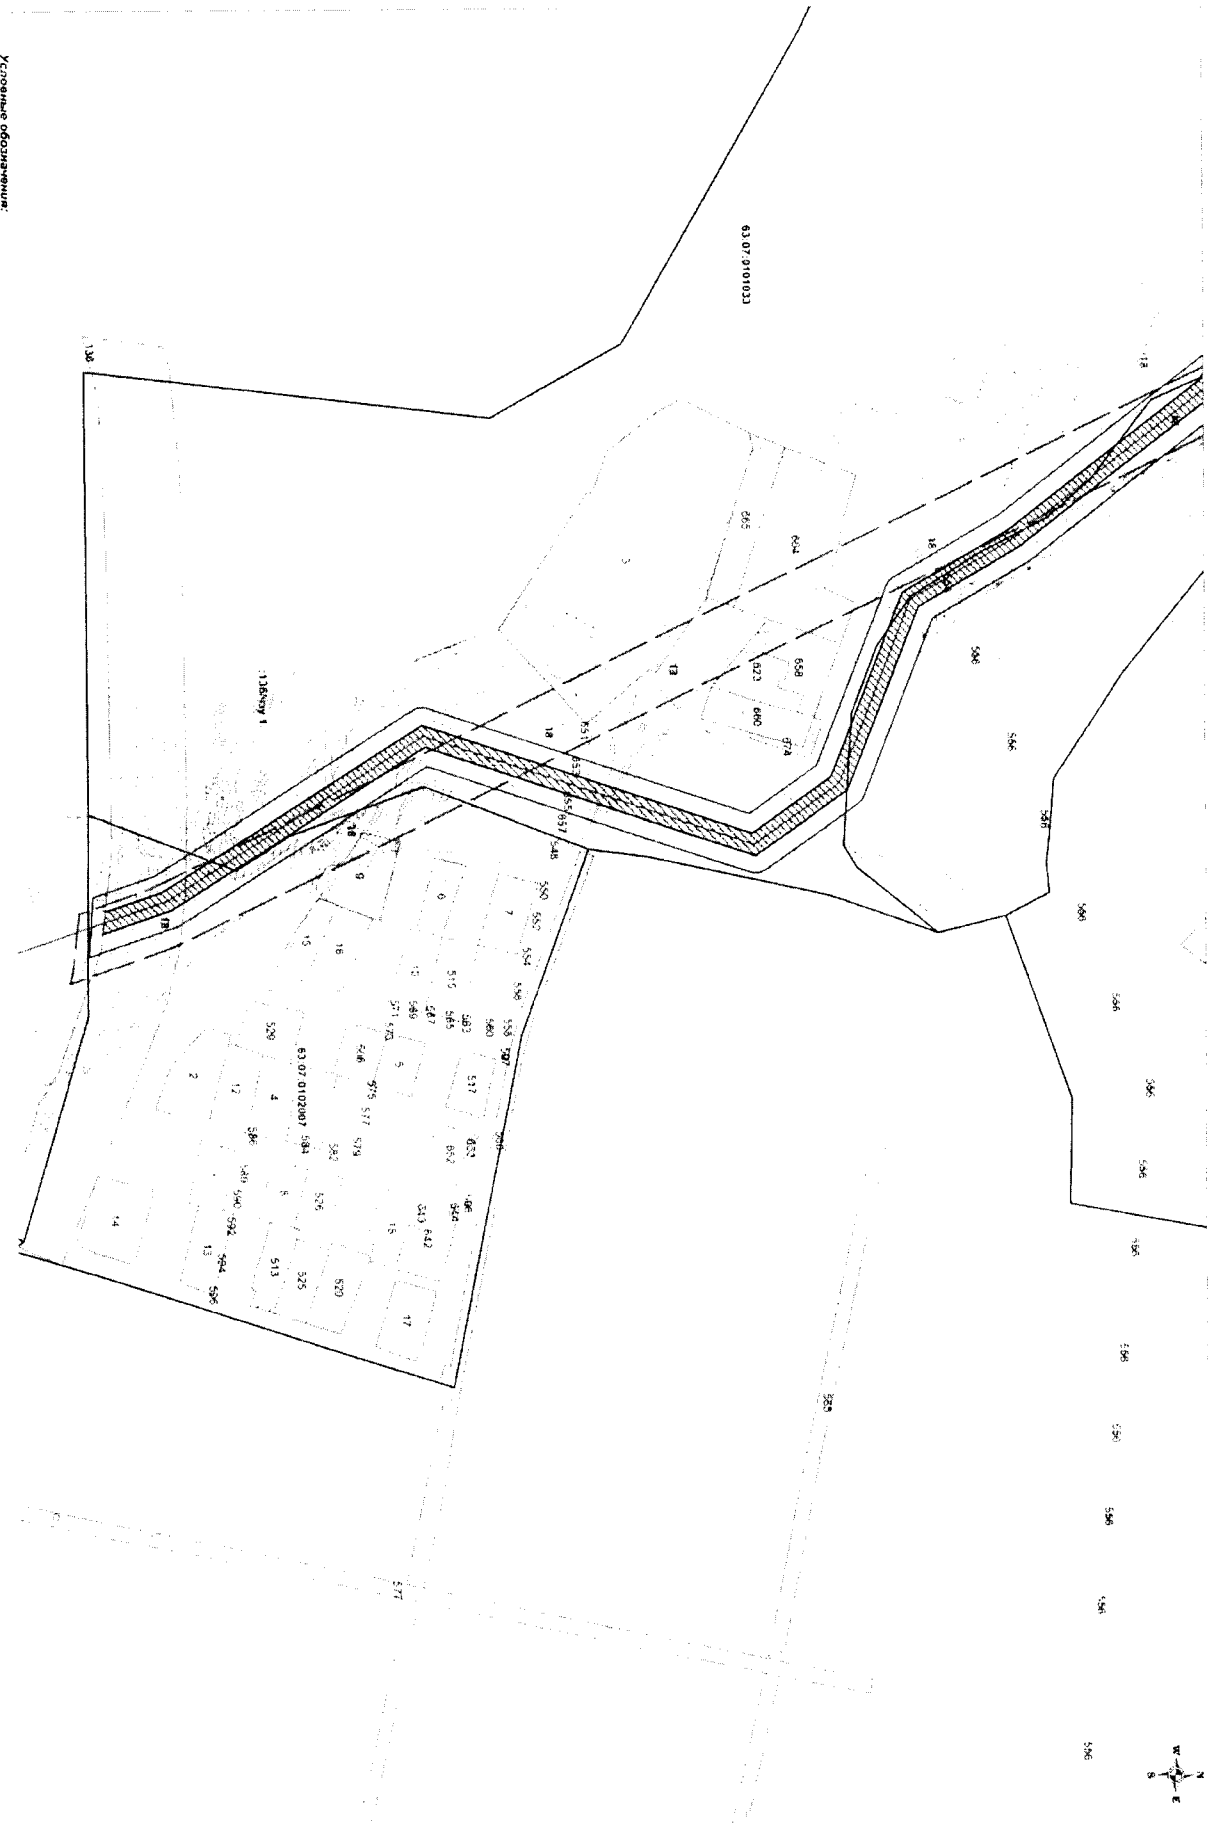











Условные обозначения:

-  - проектируемая ВЛ - 35 кВ
-  - здания отходы под временный отвод
-  - здания отведенных зон инженерных коммуникаций
-  - здания проектируемых железных дорог
-  - здания земельных участков по сведениям ЕТРН, это немер
-  - здания кадастровых кварталов, это немер
-  - здания отведенных зон по сведениям ЕТРН

Исполнитель:	И.И. Иванов	Должность:	Инженер
Проверенный:	С.С. Сидоров	Должность:	Инженер
Утвержденный:	А.А. Петров	Должность:	Инженер
Дата:	15.05.2017	Лист:	1 из 1
Заказчик: ООО "ИПСК Бурск" Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкинская, д. 10 Контакт: 8(800) 100-10-10		Проект: Проект № 1 Этап: Проект	
Назначение: Проектная документация на строительство объектов инженерной инфраструктуры в границах территории, отведенной под строительство объектов инженерной инфраструктуры.		Масштаб: 1:500 Дата: 15.05.2017	

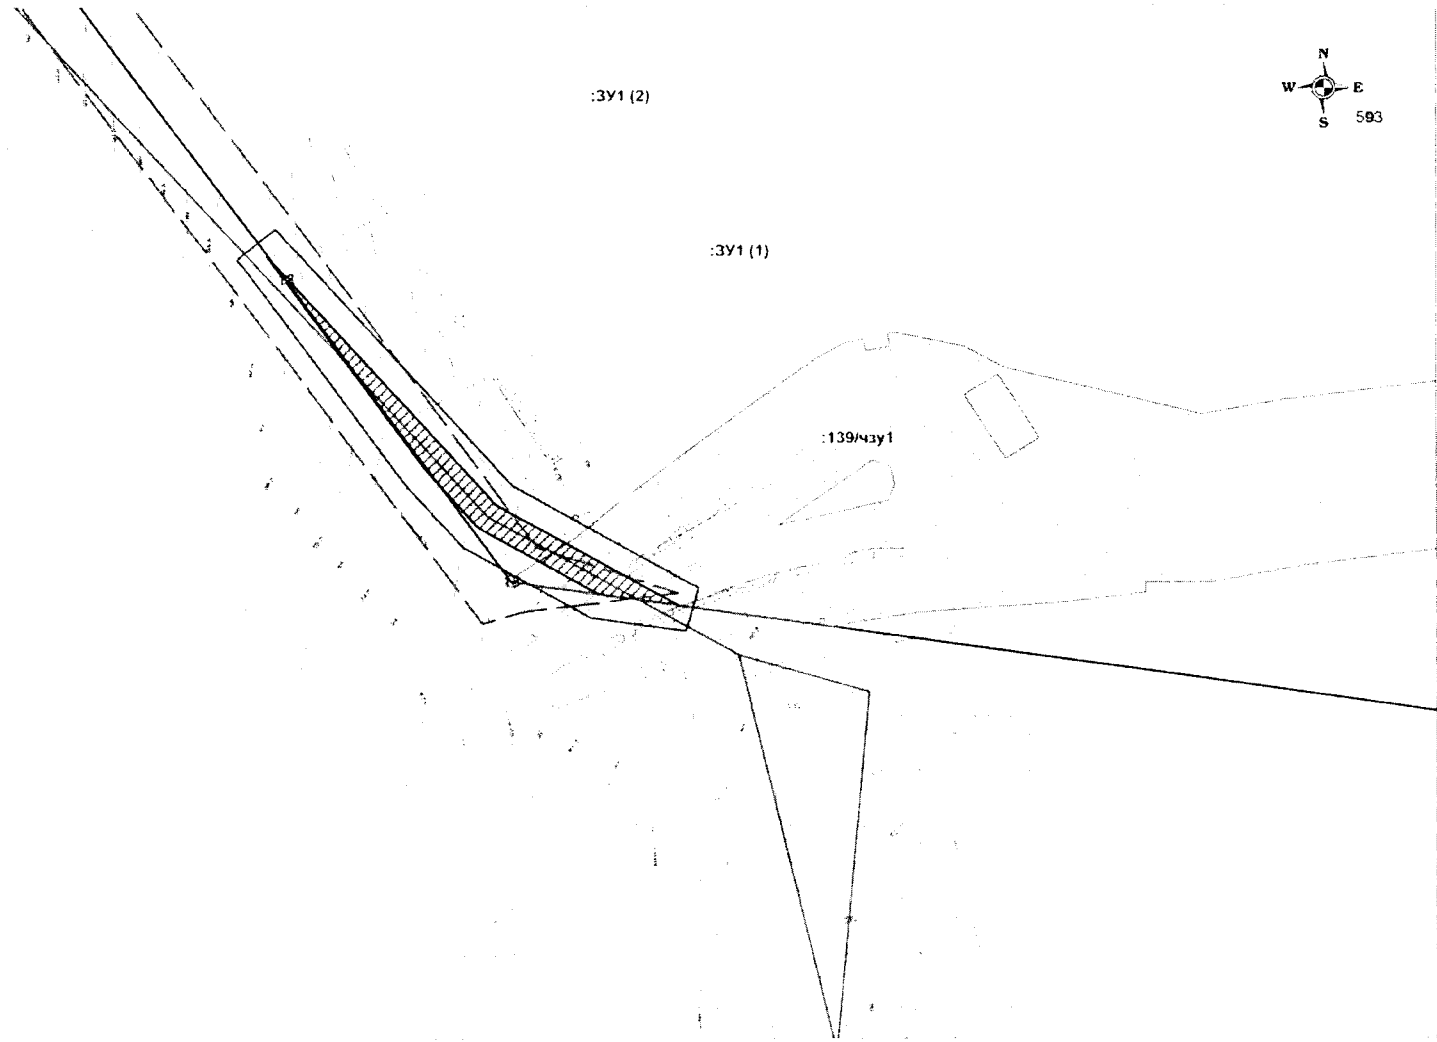

**Условные обозначения:**

-  - проектируемая ВЛ - 35 кВ
-  - границы отвода под временный отвод
-  - границы охранных зон инженерных коммуникаций
-  - границы проектируемых красных линий
-  .556 - граница земельных участков по сведениям ЕГРН, его номер
-  63:07:0101008 - граница кадастрового квартала, его номер
-  - граница охранных зон по сведениям ЕГРН

					Заказчик: ПАО "МРСК Волги" Наименование объекта: «Реконструкция 2-х цепной ВЛ-35 кВ отпайка от Б. Толкай и Аверкино к ПС «Красные Пески» Местоположение: Самарская область, городской округ Похвистнево			
Изм.	Коп. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						п	4	4
ППТ.ПМТ-ППТ ОП Чертеж межевания территории								
Должность: ФИО Управление: М.М. Казуров ГИП: Е.А. Ушакова Исполн.: С.В. Музалевская						Масштаб 1 2000 ООО "БТИ - Гарант" г. Самара 2017 год.		

Страница 1  
 Имя № публ.  
 Подп. и дата  
 Имя № подл.